Rev. 4-2010

GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINAS REGIONALES:

Cuadro: (787) 756-1919

ARECIBO	Ext. 1201, 1207
BAYAMÓN	Ext. 1300,1301, 1304
CAGUAS	Ext. 1601, 1602, 1603
MAYAGÜEZ	Ext. 1701, 1702, 1703
PONCE	Ext. 1401, 1402, 1403

(OFICINA CENTRAL)

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Ext. 2501, 2505, 2511, 2414, 2529

Fax

(787) 767-3069

pr.gov

PUERTO RICO VERDE

Recuerde

¡ Su seguridad y la de los suyos son importantes para nosotros, estamos para servirle !

Comisión de Servicio Público

(787) 756-1919

Dirección Postal:

PO Box 190870

San Juan, Puerto Rico 00919-0870

Información:

www.csp.gobierno.pr

Contáctenos:

erivera@csp.gobierno.pr

agtorres@csp.gobierno.pr

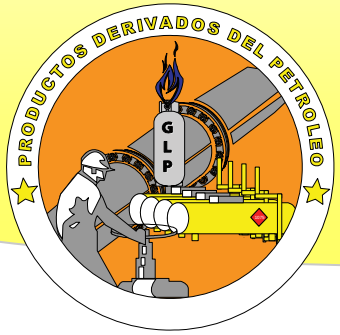

EMERGENCIA NATURAL

Huracán

Terremotos

Recipientes de Gas

www.csp.gobierno.pr

MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLANTARSE EN CASO DE DESASTRES NATURALES (FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS)

Inspeccionar los recipientes que se están utilizando

- Que estén libre de corrosión.
- La base de sustento esté en buenas condiciones anillas estabilizadoras o protector de valvulá.
- La válvula de servicio esté en buena condición operacional.
- Posea el encintado de DACO.

Tener un recibo de compra del cilindro

- Nombre y apellido del distribuidor.
- Cantidad y capacidad del recipiente vendido.
- Número de serie del cilindro.
- Número de teléfonos de emergencias de la compañía distribuidora.

Lugar de instalación del tanque o cilindro

- Los cilindros de 100 libras o más **no** se pueden instalar dentro de estructuras (edificios, residenciales, apartamentos, negocios, en segundas plantas, debajo de las escaleras, balcones, marquesinas, entre otros).
- Instalarse en base firme de cemento.
- Tiene que ser amarrado en la pared con cadenas o correa de nylón.
- Cuando sea posible cerrar las válvulas de servicio.
- Retirar todos los objetos pesados que puedan golpear los cilindros.
- **Los cilindros de veinte (20) libras o menos.**
- Posea el encintado de DACO.
- El uso dentro del hogar tiene que ser limitado.
- Estar lejos de ventanas o áreas donde puedan entrar fuertes ráfagas de viento.
- Deben estar lo más distante de la estufa y conexiones.
- Hacer prueba de escape a todas las conexiones utilizando agua y jabón.
- Que el cilindro esté en buenas condiciones sin abolladuras ni corrosión.
- Tener recibo de compra del mismo (lo provee el distribuidor).
- Que la válvula de servicio esté en buenas condiciones.
- Después de pasar la emergencia almacenarlo fuera de la casa, en lugar seguro y ventilado al 50%.

Metro Contador



Para proteger el metro contador debe de eliminar todos los objetos pesados a su alrededor.

En la medida que sea posible proteja el mismo, con paneles para que no sea golpeado con objetos impulsados por el viento. Luego que pase la emergencia remueva lo utilizado y verifique con agua y jabón para detectar algún escape de gas.

RECUERDE

De usted detectar un escape de gas debe comunicarse inmediatamente con su compañía distribuidora, al 9-1-1 y a la Comisión de Servicio Público o región más cercana.